

正本


黑龙江元馨检验检测有限公司

# 检 测 报 告

报告编号 HLJYX-SSJ-202508-006(JQ)  
样品名称 教室  
受检单位 大兴安岭实验中学东校区  
检测类别 委托

2025 年 08 月 28 日





## 说 明

一、检测报告未加盖红印“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”和批准人签章无效。

二、本检测报告涂改、增删无效。复制报告未重新加盖“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”无效。


三、本检测报告仅对所检验样品负责。

四、委托方对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

五、本检测报告仅限协议规定范围内用途有效，检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

六、本检测报告共打印二份，一份由检测机构存档，一份交委托方。

七、我公司仅对有效的完整检测报告负责。

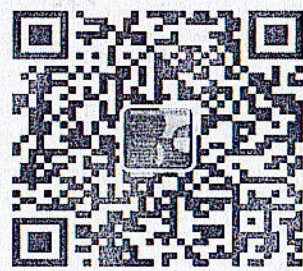

扫二维码，加我微信 业务咨询

联系地址：黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东侧）

邮政编码：151100

联系电话：0455-7998678      13936029807





黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202508-006(JQ)

第 1 页 共 2 页

|                                                                                                                                            |                                                                                     |         |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 样 品 名 称                                                                                                                                    | 教室                                                                                  | 样品状态及包装 | —                                                                                     |
| 委 托 单 位                                                                                                                                    | 加格达奇区疾病预防控制中心                                                                       | 样 品 数 量 | 3 间                                                                                   |
| 采 样 地 点                                                                                                                                    | 大兴安岭实验中学东校区                                                                         | 采 样 人   | 樊昭怡、徐彦河                                                                               |
| 采 样 日 期                                                                                                                                    | 2025.08.21                                                                          | 检测完成日期  | 2025.08.28                                                                            |
| 检 测 类 别                                                                                                                                    | 委托                                                                                  | 评 价 标 准 | GB 7793-2010                                                                          |
| 检测技术依据                                                                                                                                     | GB/T 5700-2023、GB/T 5699-2017。                                                      |         |                                                                                       |
| 所用主要仪器                                                                                                                                     | 激光测距仪、照度计。                                                                          |         |                                                                                       |
| <p>检测结果：</p> <p>本次所检高一十班窗地面积比，教室人均面积，高二五班窗地面积比指标不符 GB 7793—2010《中小学教室采光和照明卫生标准》规定，其它检测指标符合 GB 7793—2010《中小学教室采光和照明卫生标准》规定。</p> <p>以下空白</p> |                                                                                     |         |                                                                                       |
| 编制人                                                                                                                                        | 毕艳丽                                                                                 |         |  |
| 审核人                                                                                                                                        |  |         |                                                                                       |
| 批准人                                                                                                                                        |  |         |                                                                                       |
| 批准日期                                                                                                                                       | 2025 年 08 月 28 日                                                                    |         |                                                                                       |



# 黑龙江元馨检验检测有限公司

## 检 测 报 告

检测报告编号: HLJYX-SSJ-202508-006(JQ)

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检测项目 | 标准要求     | 实测值                              | 备注             |
|----|------|----------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 高一十班 | 窗地面积比    | $\geq 1:5$                       | 0.196(1:5.106) |
| 2  |      | 教室人均面积   | $\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$ | 1.05           |
| 3  |      | 课桌面照度/lx | $\geq 300$                       | 460.6          |
| 4  |      | 课桌照度均匀度  | $\geq 0.7$                       | 0.910          |
| 5  |      | 黑板照度/lx  | $\geq 500$                       | 665            |
| 6  |      | 黑板照度均匀度  | $\geq 0.8$                       | 0.872          |
| 7  |      | 采光系数     | $\geq 2.2\%$                     | 3.89%          |
| 8  |      | 照度平均值/lx | $\geq 300$                       | 424            |
| 9  | 高二五班 | 窗地面积比    | $\geq 1:5$                       | 0.191(1:5.243) |
| 10 |      | 教室人均面积   | $\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$ | 1.67           |
| 11 |      | 课桌面照度/lx | $\geq 300$                       | 527            |
| 12 |      | 课桌照度均匀度  | $\geq 0.7$                       | 0.822          |
| 13 |      | 黑板照度/lx  | $\geq 500$                       | 633            |
| 14 |      | 黑板照度均匀度  | $\geq 0.8$                       | 0.828          |
| 15 |      | 采光系数     | $\geq 2.2\%$                     | 4.57%          |
| 16 |      | 照度平均值/lx | $\geq 300$                       | 499            |
| 17 | 高三十班 | 窗地面积比    | $\geq 1:5$                       | 0.207(1:4.826) |
| 18 |      | 教室人均面积   | $\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$ | 1.79           |
| 19 |      | 课桌面照度/lx | $\geq 300$                       | 594.4          |
| 20 |      | 课桌照度均匀度  | $\geq 0.7$                       | 0.796          |
| 21 |      | 黑板照度/lx  | $\geq 500$                       | 593.8          |
| 22 |      | 黑板照度均匀度  | $\geq 0.8$                       | 0.852          |
| 23 |      | 采光系数     | $\geq 2.2\%$                     | 4.72%          |
| 24 |      | 照度平均值/lx | $\geq 300$                       | 515            |



以下空白