

正本

黑龙江元馨检验检测有限公司

检测报告

报告编号	HLJYX-SSJ-202609-001 (JQ)
样品名称	教室
受检单位	大兴安岭职业学院
检测类别	委托

2026年09月19日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

说 明

一、检测报告未加盖红印“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”、不盖骑缝章和批准人签字无效。

二、本检测报告涂改、增删无效。复制报告未重新加盖“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

三、本检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

四、委托方对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起七日内向检测单位提出，逾期不予受理。

五、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

六、不可重复或不能进行复测的项目，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

七、本检测报告仅限协议规定范围内用途有效，检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动

八、本检测报告共打印二份，一份由检测机构存档，一份交委托方。

九、我公司仅对有效的完整检测报告负责。

十、未经本公司允许，本报告不得擅自作为鉴定、仲裁依据使用。




扫描二维码，加我微信 业务咨询

单位名称：黑龙江元馨检验检测有限公司

单位地址：黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东）

联系电话：0455-7998678 13936029807



CS 扫描全能王

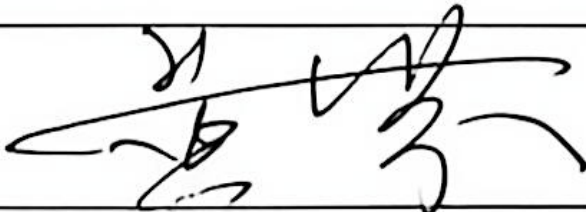
3亿人都在用的扫描App


黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-001 (JQ)

第 1 页 共 2 页

样 品 名 称	教室	样品状态及包装	—
委 托 单 位	加格达奇区疾病预防控制中心	样 品 数 量	3 间
采 样 地 点	大兴安岭职业学院	采 样 人	樊昭怡、徐彦河
采 样 日 期	2026.09.11	检测完成日期	2026.09.19
检 测 类 别	委托	评 价 标 准	GB 7793-2010
检测技术依据	GB/T 5700-2023、 GB/T 5699-2025。		
所用主要仪器	激光测距仪、照度计。		
检测结果： 该样品所检指标符合 GB 7793—2010 中小学教室采光和照明卫生标准规定。 以下空白			
编制人	毕艳丽		
审核人			
批准人			
批准日期	2026 年 09 月 19 日		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-001 (JQ)第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求	实测值	备注
1	医学技术学院	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.228(1:4.387)	
2		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.36	
3		课桌面照度/lx	≥ 300	652	
4		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.813	
5		黑板照度/lx	≥ 500	612	
6		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.966	
7		采光系数	$\geq 2.2\%$	4.48%	
8		照度平均值/lx	≥ 300	455	
9	信息工程管理学院	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.350(1:2.854)	
10		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.38	
11		课桌面照度/lx	≥ 300	513	
12		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.707	
13		黑板照度/lx	≥ 500	536	
14		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.935	
15		采光系数	$\geq 2.2\%$	4.11%	
16		照度平均值/lx	≥ 300	417	
17	医学技术学院	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.225(1:4.449)	
18		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	2.89	
19		课桌面照度/lx	≥ 300	349	
20		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.904	
21		黑板照度/lx	≥ 500	513	
22		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.980	
23		采光系数	$\geq 2.2\%$	3.82%	
24		照度平均值/lx	≥ 300	388	



以下空白



正本

黑龙江元馨检验检测有限公司

检测报告

报告编号 HLJYX-SSJ-202609-002 (JQ)
样品名称 教室
受检单位 大兴安岭技师学院
检测类别 委托



2026年09月19日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

说 明

一、检测报告未加盖红印“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”、不盖骑缝章和批准人签字无效。

二、本检测报告涂改、增删无效。复制报告未重新加盖“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

三、本检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

四、委托方对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起七日内向检测单位提出，逾期不予受理。

五、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

六、不可重复或不能进行复测的项目，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

七、本检测报告仅限协议规定范围内用途有效，检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动

八、本检测报告共打印二份，一份由检测机构存档，一份交委托方。

九、我公司仅对有效的完整检测报告负责。

十、未经本公司允许，本报告不得擅自作为鉴定、仲裁依据使用。



扫二维码图案，加我微信 业务咨询

单位名称：黑龙江元馨检验检测有限公司

单位地址：黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东）

联系电话：0455-7998678 13936029807



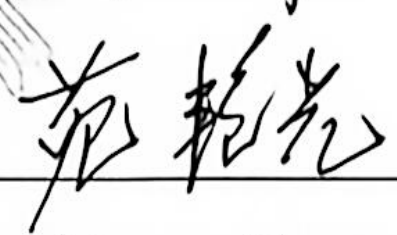
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-002 (JQ)第 1 页 共 2 页

样 品 名 称	教室	样品状态及包装	—
委 托 单 位	加格达奇区疾病预防控制中心	样 品 数 量	3 间
采 样 地 点	大兴安岭技师学院	采 样 人	樊昭怡、徐彦河
采 样 日 期	2026.09.11	检测完成日期	2026.09.19
检 测 类 别	委托	评 价 标 准	GB 7793-2010
检测技术依据	GB/T 5700-2023、 GB/T 5699-2025。		
所用主要仪器	激光测距仪、照度计。		
检测结果： 该样品所检指标符合 GB 7793—2010 中小学教室采光和照明卫生标准规定。 以下空白			
编制人	毕艳丽		
审核人			
批准人			
批准日期	2026 年 09 月 19 日		

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-002 (JQ)

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	实测值	备注
1	森林管理 2.3 班	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.233(1:4.297)
2		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.51
3		课桌面照度/lx	≥ 300	753
4		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.935
5		黑板照度/lx	≥ 500	574
6		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.964
7		采光系数	$\geq 2.2\%$	5.65%
8		照度平均值/lx	≥ 300	647
9	森林管护 2.5 班	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.229(1:4.370)
10		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.39
11		课桌面照度/lx	≥ 300	502
12		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.850
13		黑板照度/lx	≥ 500	520
14		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.980
15		采光系数	$\geq 2.2\%$	4.28%
16		照度平均值/lx	≥ 300	490
17	考试专用教室 204	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.227(1:4.415)
18		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.58
19		课桌面照度/lx	≥ 300	535
20		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.871
21		黑板照度/lx	≥ 500	559
22		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.979
23		采光系数	$\geq 2.2\%$	4.43%
24		照度平均值/lx	≥ 300	508

以下空白



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

正本

黑龙江元馨检验检测有限公司

检测报告

报告编号 HLJYX-SSJ-202609-003 (JQ)
样品名称 教室
受检单位 加格达奇区育才中学
检测类别 委托



2026 年 09 月 19 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

说 明

一、检测报告未加盖红印“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”、不盖骑缝章和批准人签字无效。

二、本检测报告涂改、增删无效。复制报告未重新加盖“黑龙江元馨检验检测有限公司检验检测专用章”无效。

三、本检测报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

四、委托方对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起七日内向检测单位提出，逾期不予受理。

五、本公司有权在完成报告后处理所测样品。

六、不可重复或不能进行复测的项目，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

七、本检测报告仅限协议规定范围内用途有效，检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动

八、本检测报告共打印二份，一份由检测机构存档，一份交委托方。

九、我公司仅对有效的完整检测报告负责。

十、未经本公司允许，本报告不得擅自作为鉴定、仲裁依据使用。




扫二维码，加好友，业务咨询

单位名称：黑龙江元馨检验检测有限公司

单位地址：黑龙江省绥化市肇东市九道街华富药业有限公司院内化验室（二楼东）

联系电话：0455-7998678 13936029807



CS 扫描全能王

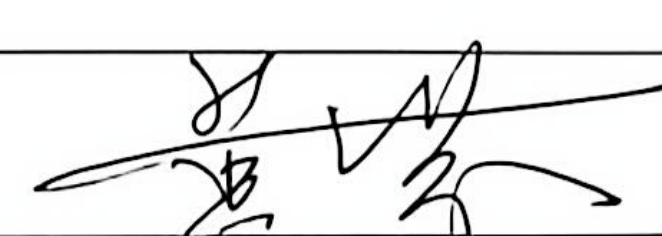
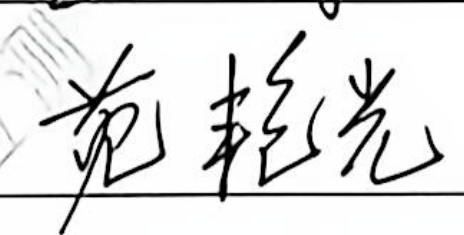
3亿人都在用的扫描App

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-003 (JQ)

第 1 页 共 2 页

样 品 名 称	教室	样品状态及包装	—
委 托 单 位	加格达奇区疾病预防控制中心	样 品 数 量	3 间
采 样 地 点	加格达奇区育才中学	采 样 人	樊昭怡、徐彦河
采 样 日 期	2026.09.11	检测完成日期	2026.09.19
检 测 类 别	委托	评 价 标 准	GB 7793-2010
检测技术依据	GB/T 5700-2023、 GB/T 5699-2025。		
所用主要仪器	激光测距仪、照度计。		
检测结果： 该样品所检指标符合 GB 7793—2010 中小学教室采光和照明卫生标准规定。 以下空白			
编制人	毕艳丽		
审核人			
批准人			
批准日期	2026 年 09 月 19 日		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

黑龙江元馨检验检测有限公司

检 测 报 告

检测报告编号：HLJYX-SSJ-202609-003 (JQ)

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	实测值	备注
1	八年三班	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.202(1:4.942)
2		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.37
3		课桌面照度/lx	≥ 300	1005
4		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.805
5		黑板照度/lx	≥ 500	1485
6		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.815
7		采光系数	$\geq 2.2\%$	4.60%
8		照度平均值/lx	≥ 300	987
9	七年八班	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.202(1:4.939)
10		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.37
11		课桌面照度/lx	≥ 300	1103
12		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.900
13		黑板照度/lx	≥ 500	1625
14		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.802
15		采光系数	$\geq 2.2\%$	4.85%
16		照度平均值/lx	≥ 300	1041
17	七年四班	窗地面积比	$\geq 1: 5$	0.203(1:4.926)
18		教室人均面积	$\geq 1.36 \text{ m}^2/\text{人}$	1.43
19		课桌面照度/lx	≥ 300	1036
20		课桌照度均匀度	≥ 0.7	0.873
21		黑板照度/lx	≥ 500	1268
22		黑板照度均匀度	≥ 0.8	0.918
23		采光系数	$\geq 2.2\%$	4.64%
24		照度平均值/lx	≥ 300	995

以下空白



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App